


# Wasserzählerschacht

## (Betonfertigteile, schematisch)

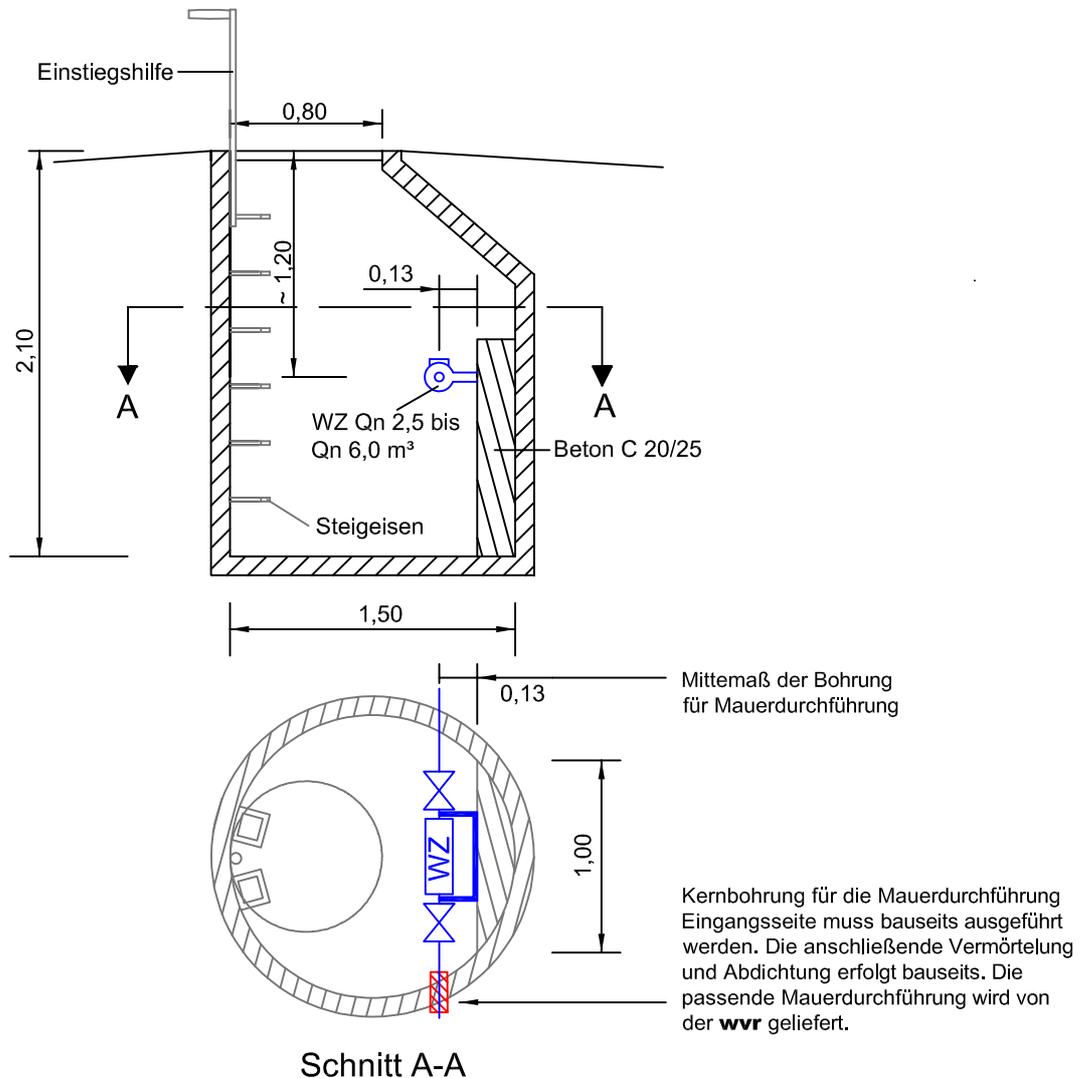

### Vorbemerkung

Die Abmessungen des Schachtes entsprechen dem Standard für Anschlüsse bis zu einem Aussendurchmesser von kleiner/ gleich 50mm. Bei größeren Durchmessern ist eine separate Abstimmung mit der **wvr** erforderlich.

### Wasserzählerschacht in Sonderfällen

Sofern unter bestimmten Voraussetzungen kein Anschluss in das zu versorgende Gebäude gelegt werden kann, wird die Zählleinrichtung in einem so genannten Wasserzählerschacht installiert (vgl. § 11 AVB WasserV).

1. Mindestanforderungen an den Wasserzählerschacht:  
An der Grundstücksgrenze möglichst außerhalb von Verkehrsflächen und leicht zugänglich.  
Schutz vor Eindringen von Wasser und Schmutz.  
Abdeckungen verkehrssicher und wasserdicht, Isolierung wasserdicht.  
Erforderliche Treppen, Leitern oder Steigeisen müssen den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (siehe Abbildung).
2. Übergang **wvr** – Kundenanlage:  
Der Übergang auf die Kundenanlage erfolgt, analog zur normalen Hausanschlussregelung, nach dem Wasserzähler.